

Gliwice, dn. 19.05.2016r.

Zamawiający:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

UZA/JMO/.....⁴³⁶/2016

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON
Dystrybucja S.A.” - sygn. 2016/TD-CN/CN UZA/01850/S**

Działając w imieniu Zamawiającego TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Zamawiający przedstawia treść wyjaśnień w zakresie następujących zapytań:

Pytanie nr 1

SIWZ rozdział 3 podpunkt 3.1.1.2 ma obecnie następującą treść: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty wszczęcia postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy kabli elektroenergetycznych tożsamy z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 12 mln zł brutto (słownie: dwanaście milionów złotych) w zakresie Części 1 postępowania oraz 34 mln zł brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych) w zakresie Części 2 postępowania z jednoczesnym potwierdzeniem, iż dostawy te zostały wykonane należycie. Pod pojęciem „kabli tożsamy z przedmiotem zamówienia” w zakresie Części 1 postępowania rozumie się kable nN z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, zgodnie z normą PN-HD 603 S1:2006/A3:2009. Pod pojęciem „kabli tożsamy z



przedmiotem zamówienia” w zakresie Części 2 postępowania rozumie się kable jednożyłowe wykonane zgodnie z normą PN-HD 620 cz. 10C.”

pytanie

Czy Zamawiający zmieni treść tego punktu tak aby w zakresie części 1 postępowania pojęcie „kable tożsamy z przedmiotem zamówienia” rozszerzyć o kable nN o symbolach YAKXS, YAKXSzo, YKXS, YKXSzo ? Jeśli tak to czy Zamawiający zmieni treść SIWZ rozdział 3 podpunkt 3.1.1.2 na poniżej podany tekst (zmiana przedostatniego zdania):

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty wszczęcia postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy kable elektroenergetycznych tożsamy z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 12 mln zł brutto (słownie: dwanaście milionów złotych) w zakresie Części 1 postępowania oraz 34 mln zł brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych) w zakresie Części 2 postępowania z jednoczesnym potwierdzeniem, iż dostawy te zostały wykonane należycie. Pod pojęciem „kable tożsamy z przedmiotem zamówienia” w zakresie Części 1 postępowania rozumie się kable nN o symbolach YAKXS, YAKXSzo, YKXS, YKXSzo lub kable nN z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, zgodne z normą PN-HD 603 S1:2006/A3:2009. Pod pojęciem „kable tożsamy z przedmiotem zamówienia” w zakresie Części 2 postępowania rozumie się kable jednożyłowe wykonane zgodnie z normą PN-HD 620 cz. 10C.

uzasadnienie:

Zamawiający dla części 1 postępowania w punkcie 2 zał. Nr 1 do umowy (Szczegółowy opis przedmiotu Umowy) podał wymaganie o treści:

„Wymagane parametry techniczne i budowa kable elektroenergetycznych nN zgodna z normą PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 „Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”, część 5 Sekcja G”. „

Przywołana norma na stronach 2 i 3 ma załącznik krajowy NB dotyczący oznaczenia kable krajowych. Na stronie nr 3 podano polskie oznaczenia kable wykonanych zgodnie z PN-

HD 603 S1:2006/A3:2009. Odpowiednikami polskimi kabli podanych w punkcie 1 Szczegółowego opisu przedmiotu Umowy są:

Dla kabla o symbolu NA2XY-J jest kabel wg polskich oznaczeń YAKXSzo


Dla kabla o symbolu N2XY-J jest kabel wg polskich oznaczeń YKXSzo

Dla kabla o symbolu N2XY jest kabel wg polskich oznaczeń YKXS.

W związku z powyższym zasadne jest aby wykonawca, który wykonał należycie dostawę kabli o symbolach YAKXS, YAKXSzo, YKXS, YKXSzo spełniał warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w SIWZ rozdział 3 punkt 3.1.1.2.

Wyjaśnienia do pytania nr 1

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga potwierdzenia zrealizowania dostaw kabli elektroenergetycznych tożsamy z przedmiotem zamówienia, definiując jednocześnie pojęcie tożsamości. Poprzez kable tożsame z przedmiotem zamówienia rozumie się kable nN z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, wykonane zgodnie z normą PN-HD 603 S1:2006/A3:2009. Dlatego też, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających dostawę kabli nN z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, których konstrukcja jest zgodna z normą PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 bez względu na ich oznaczenie np. NA2XY, YAKXSzo, YAKXS, YAKY, YAKYžo. Reasumując: dokumenty mają potwierdzać dostawę kabli nN z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną zgodnie z poniższymi zdjęciami.

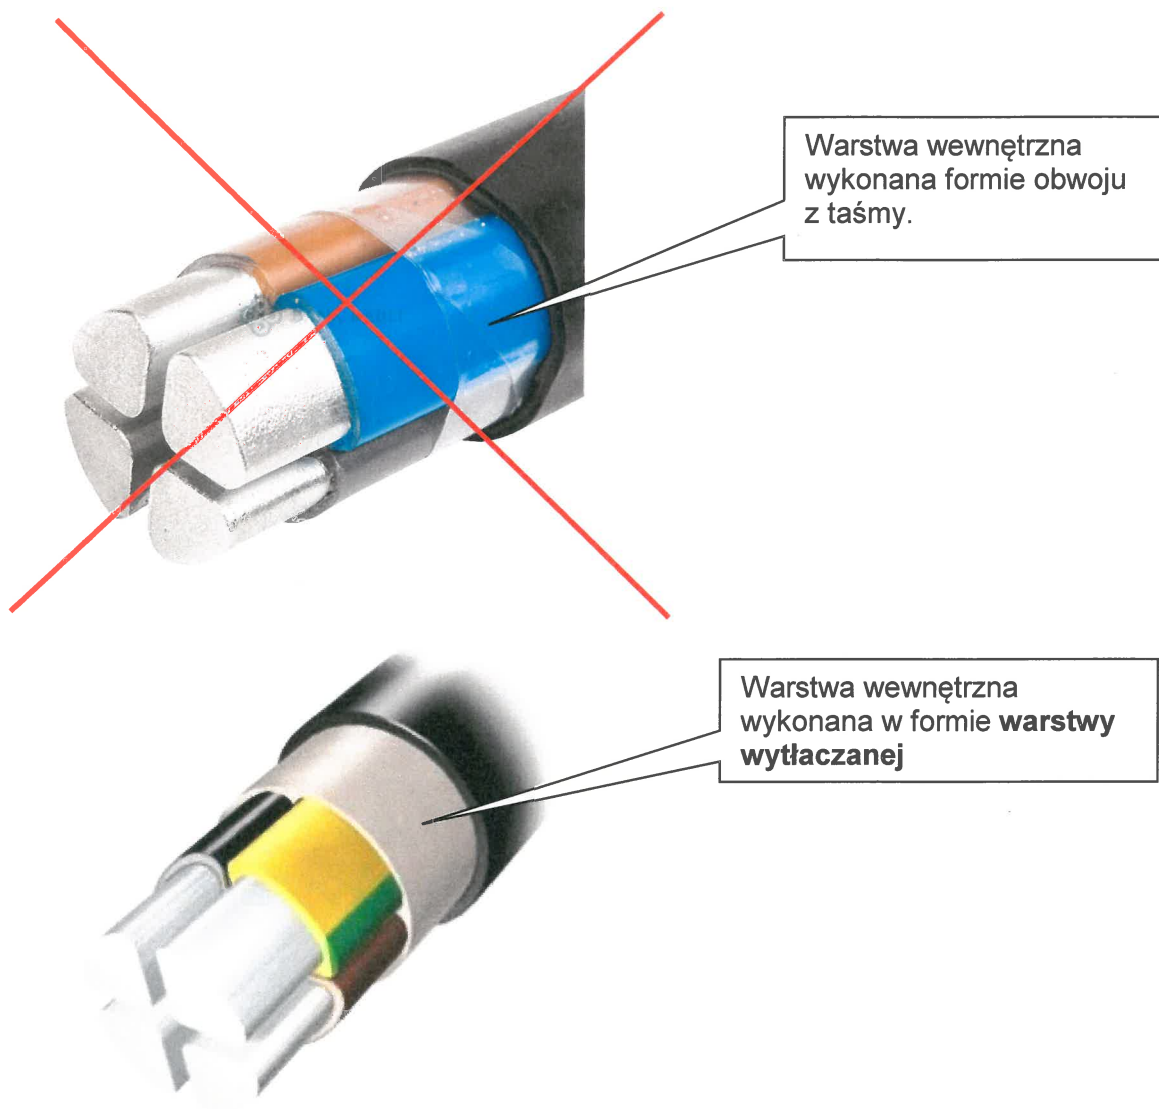

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Burcon
Joanna Burcon

Rozdzielnik:

1. kopia - a/a x 1

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl